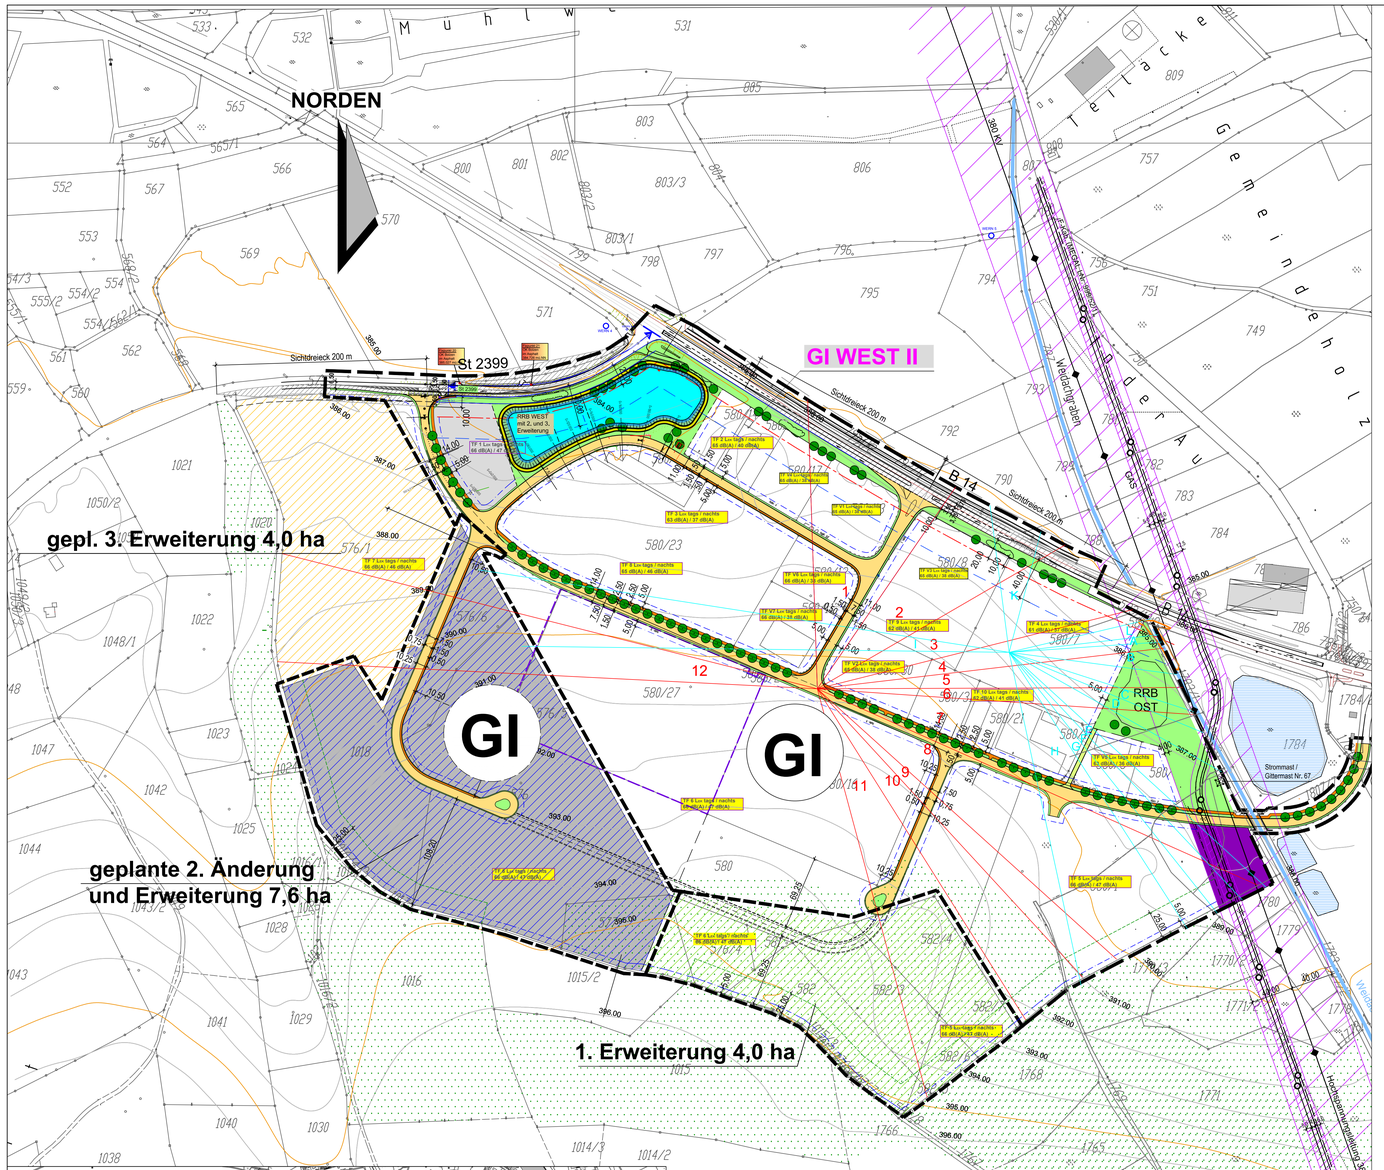
NORDEN
GI WEST II
gepl. 3. Erweiterung 4,0 ha
geplante 2. Änderung
und Erweiterung 7,6 ha
1. Erweiterung 4,0 ha
GI
GI
RRB WEST
mit 2. und 3. Erweiterung
RRB OST
Sichtdreieck 200 m
St 2399
B 14
Wildbachgraben
Hochspannungsleitung 380 kV
Strommast / Gittermast Nr. 67
Weiher
Teichdorfer Graben
Gemeindewald
Muhl
Teichdorfer Graben
Sichtdreieck 200 m
Sichtdreieck 200 m
Sichtdreieck 200 m
TF 1 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 40 dB(A)
TF 2 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 40 dB(A)
TF 3 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 37 dB(A)
TF 4 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 37 dB(A)
TF 5 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 37 dB(A)
TF 6 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 7 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 8 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 9 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 10 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 11 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 12 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 13 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 46 dB(A)
TF 14 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 47 dB(A)
TF 15 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 47 dB(A)
TF 16 Lw tags / nachts
55 dB(A) / 47 dB(A)
TF